
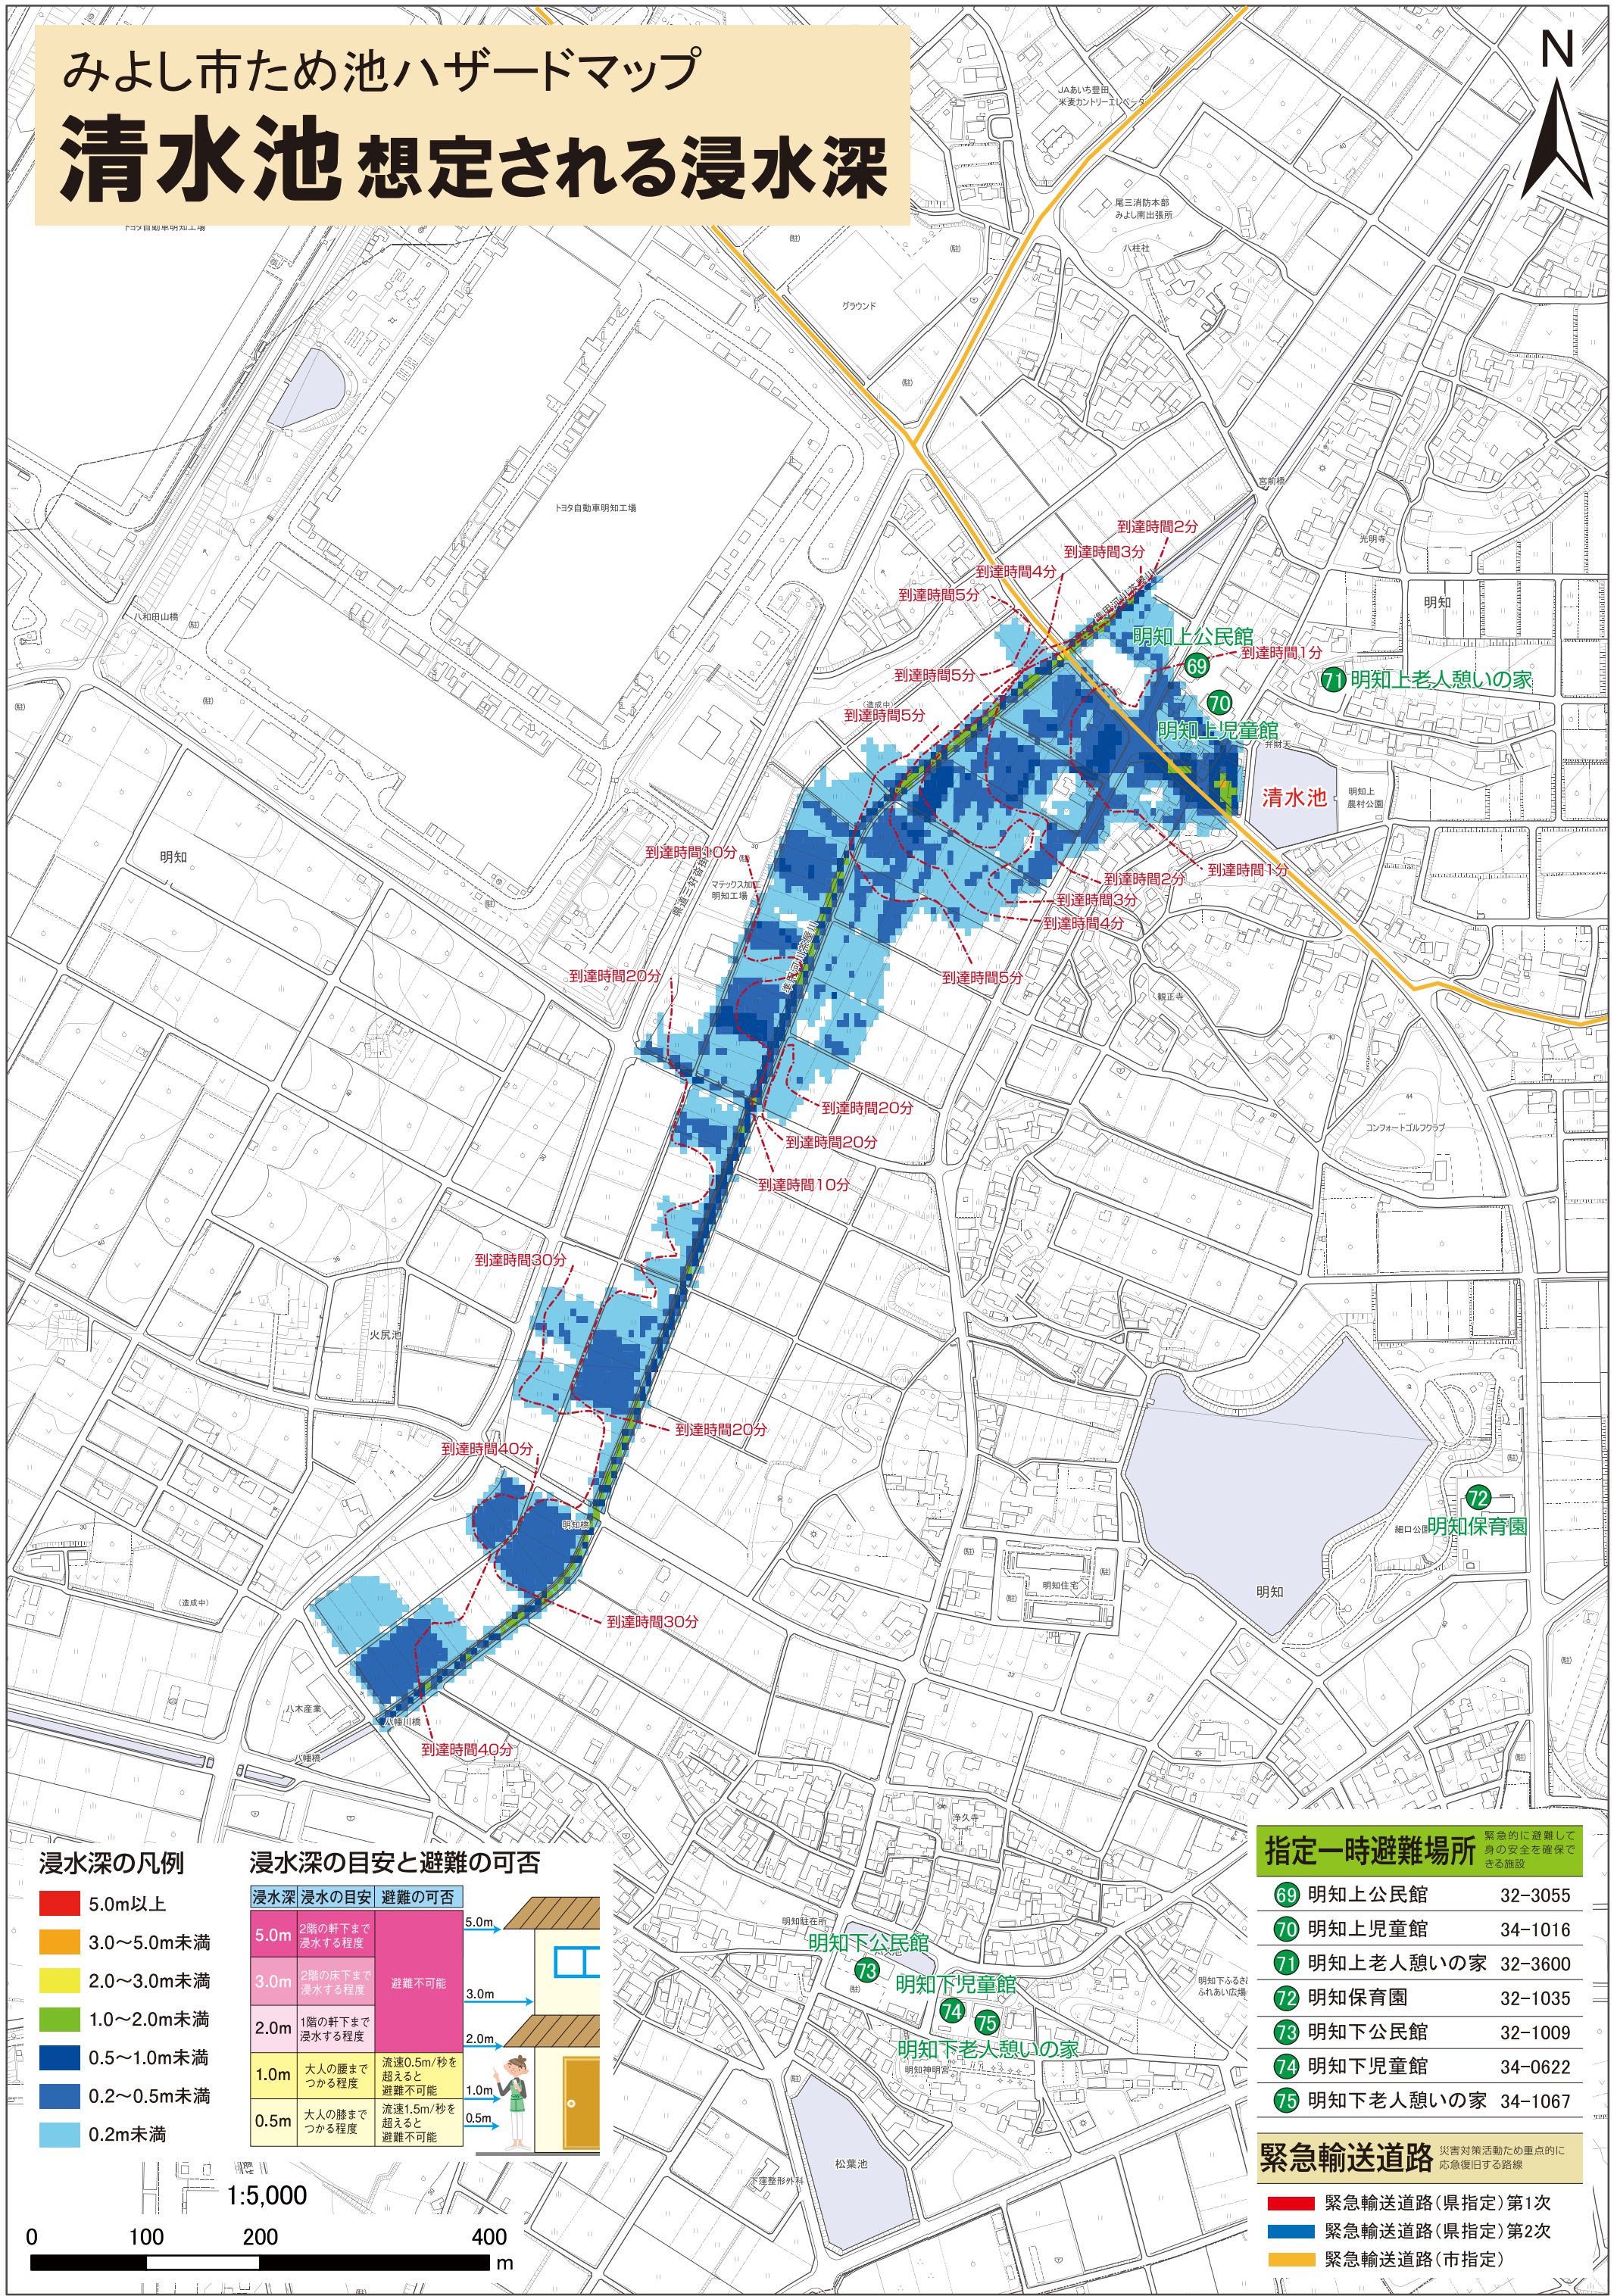


みよし市ため池ハザードマップ

清水池 想定される浸水深



浸水深の凡例

- 5.0m以上
- 3.0～5.0m未満
- 2.0～3.0m未満
- 1.0～2.0m未満
- 0.5～1.0m未満
- 0.2～0.5m未満
- 0.2m未満

浸水深の目安と避難の可否

浸水深	浸水の目安	避難の可否
5.0m	2階の軒下まで浸水する程度	避難不可能
3.0m	2階の床下まで浸水する程度	避難不可能
2.0m	1階の軒下まで浸水する程度	避難不可能
1.0m	大人の腰までつかる程度	流速0.5m/秒を超えると避難不可能
0.5m	大人の膝までつかる程度	流速1.5m/秒を超えると避難不可能

指定一時避難場所

69	明知上公民館	32-3055
70	明知上児童館	34-1016
71	明知上老人憩いの家	32-3600
72	明知保育園	32-1035
73	明知下公民館	32-1009
74	明知下児童館	34-0622
75	明知下老人憩いの家	34-1067

緊急輸送道路

- 緊急輸送道路(県指定)第1次
- 緊急輸送道路(県指定)第2次
- 緊急輸送道路(市指定)